


LEGENDA

- VYPÍNAČ, JEDNODUCHÝ, POD OMÍTKU, VE VÝŠCE 1,2m
- PŘEPÍNAČ STŘIDAVÝ, POD OMÍTKU, VE VÝŠCE 1,2m
- PŘEPÍNAČ SERIOVÝ, POD OMÍTKU, VE VÝŠCE 1,2m
- PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ, POD OMÍTKU, VE VÝŠCE 1,2m
- TLAČÍTKO, POD OMÍTKU, VE VÝŠCE 1,2m
- VÝVOD 1–FÁZOVÝ
- KRABICE KULATÁ, POD OMÍTKU
- SVORKY WAGO BEZ KRABICE
- ŽÁŘÍVKOVÉ SVÍTLIDLO NA OSPORKU – 2x24W
- ŽÁŘÍVKOVÉ SVÍTLIDLO, DVOUTRUBICOVÉ
- ŽÁŘÍVKOVÉ SVÍTLIDLO, JEDNOTRUBICOVÉ
- NOUZOVÉ SVÍTLIDLO s vlastním zdrojem 1 HOD
- HALOGENOVÉ SVÍTLIDLO, PRO VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ, NASTĚNNÉ, ZOSTANE ZACHOVÁNO STÁVAJÍCÍ
- ČIDLO PIR 180°, 270° pro světlo nebo ventilátor
- ČIDLO PIR NEBO PŘÍTOMNOSTI 360°
- VENTILÁTOR
- POUŠŤKOVÁ SKŘÍŇ
- ELEKTRO ROZVADĚČ
- Světelné vedení
- Vedení slaboproudé
- Vedení združené
- Hlavní vedení
- Odbočení z vícenásobného vedení bez vodičého spojení



POZNÁMKA


SÍŤ : 3 PEN~ 50 Hz, 400V/7N-C
3 PEN~ 50 Hz, 400V/7N-C-S
OCHRANA PŘED NEBDOTYK.NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000–4–41: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
edice 2
Vnější vlivy dle ČSN 33 2000 3: : viz. protol o určení vnějších vlivů
Instalovaný výkon 124 kW
Víc technická zpráva
Celá instalace je provedena pod omítkou.
Kabely J–Y(s)Y musí být v instalační trubkách ohebných pod omítku.


Tabulka svítidel

Označení	Název	Krytí	Zdroj
A	Zářivkové, optika, přisazené	IP20	L 36 W/840 G13,LUMLUX T8 Cool White 26
B	SLIM 1x58 asym	IP20	PM36W/840 G13,LUMLUX R8 Cool White 26
C	Zářivkové, stropní s gýrým krytem PMMA, přisazené	IP40	PM36W/840 G13,LUMLUX R8 Cool White 26
E	Zářivkové, AL, leštmřz, přisazené	IP20	PM36W/840 G13,LUMLUX R8 Cool White 26
e # 704/8	Přisazené svítidlo s PMMA krytem, 2x24W,	IP40	PM36W/840 G13,LUMLUX R8 Cool White 26
H	Zářivkové, průmyslové s krytem – PC	IP65	L 36 W/840 G13,LUMLUX T8 Cool White 26
I	Zářivkové, průmyslové s krytem – PC	IP66	L 36 W/840 G13,LUMLUX T8 Cool White 26

CN – Svítidla s nouzovým modulem 1hod

- NOUZOVÉ SVÍTLIDLO S VLASTNÍM ZDROJEM
- ŽÁŘÍVKOVÉ SVÍTLIDLO S NOUZOVÝM MODULEM

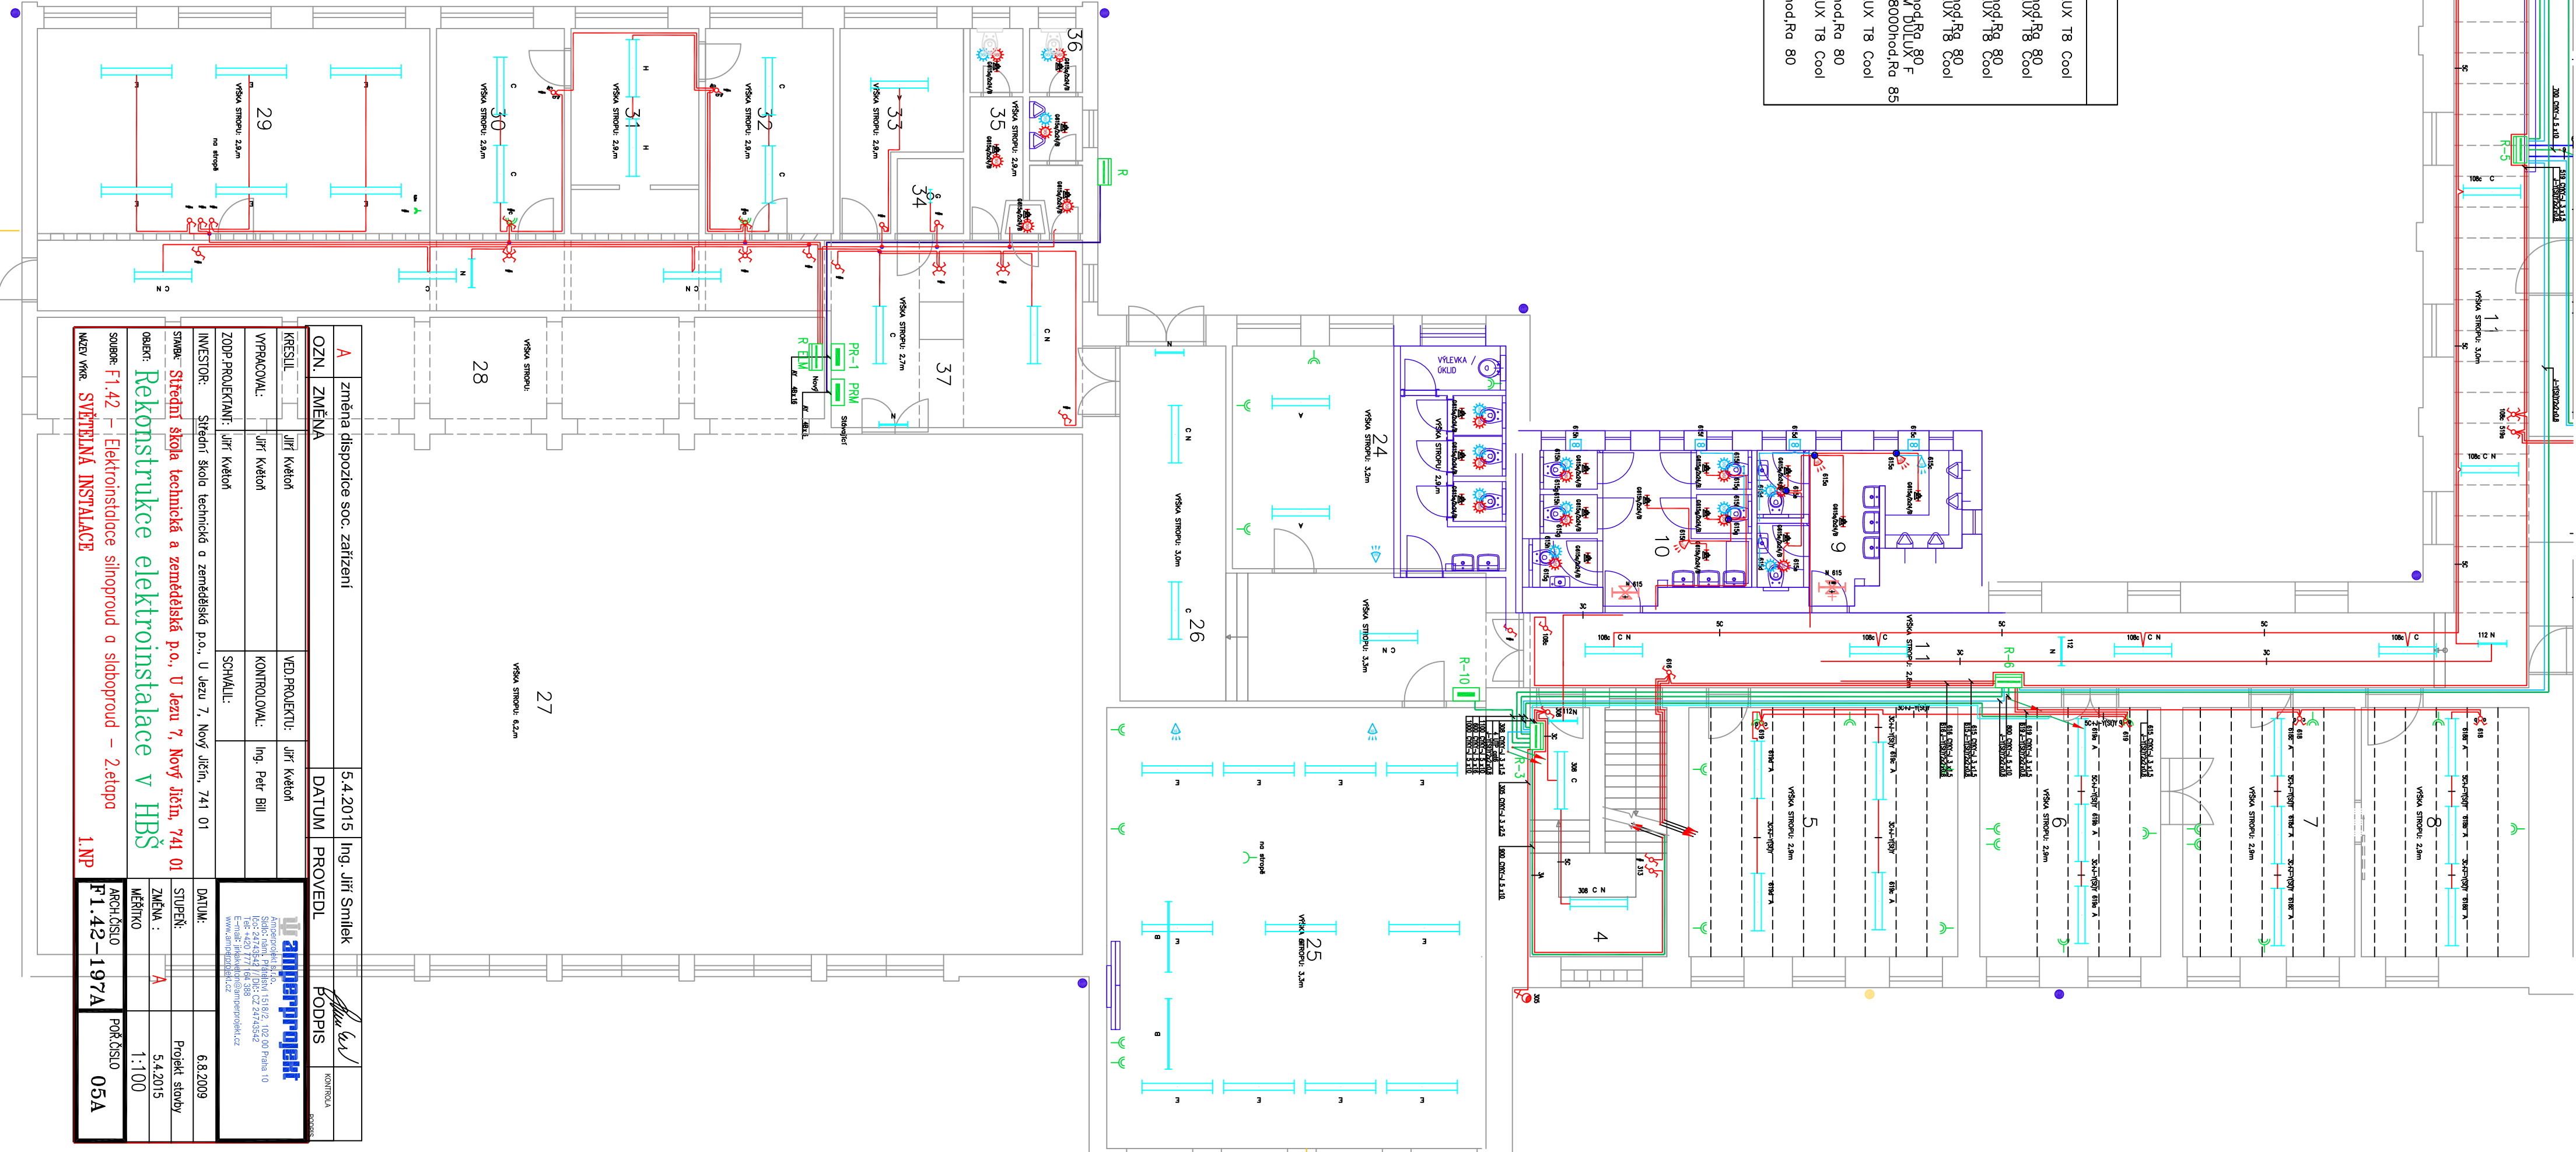

A		změna dispozice soc. zařízení		5.4.2015	Ing. Jiří Smílek	 FODPIS	KONTROLA
OZN.	ZMĚNA		DATUM	PROVEDL			
KRESLIL	<input type="checkbox"/>	Jiří Křelík	VED.PROJEKTU	Jiří Křelík			
VYPRACOVAL	<input type="checkbox"/>	Jiří Křelík	KONTROLOVAL	Ing. Petr Bílý			
ZOSP.PROJEKTANT	<input type="checkbox"/>	Jiří Křelík	SCHVÁLIL				
INVESTOR	Střední škola technická a zemědělská p.o., U Jezu 7, Nový Jičín, 741 01			DATUM:			
OBJEKT:	Střední škola technická a zemědělská p.o., U Jezu 7, Nový Jičín, 741 01			STUPĚŇ:			
OBJEKT:	Rekonstrukce elektroinstalace v HBS			ZMĚNA:	A		
SOUDEK: F1.42 – Elektronické silnoproud a slaboproud – 2.etapa			MEŘENO	1:100			
NAZEV VÝR. SVĚTLIDLA INSTALACE			ARCH.ČÍSLO	F1.42–197A	POR.ČÍSLO		