

TABULKA MÍSTNOSTÍ

| ČÍSLO MÍSTNOSTI | ÚČEL                             | PLOCHA m2 | PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-6-61 | PRÍKLADNÉ OSVĚTLENÍ [lx] |
|-----------------|----------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------|
| 4               | SCHODIŠTĚ – ZONNÍ                | 19 m2     | NORMÁLNÍ                       | 139,6 lx                 |
| 5               | KABINET (V)                      | 37 m2     | NORMÁLNÍ                       | 353,8 lx                 |
| 6               | KABINET (V)                      | 25 m2     | NORMÁLNÍ                       | 296 lx                   |
| 7               | KABINET (POR)                    | 23 m2     | NORMÁLNÍ                       | 296 lx                   |
| 8               | BO                               | 23 m2     | NORMÁLNÍ                       | 405,5 lx                 |
| 9               | WC HOŠI                          | 18 m2     | NORMÁLNÍ                       | 149 lx                   |
| 10              | WC DĚVY                          | 11 m2     | NORMÁLNÍ                       | 150 lx                   |
| 11              | CHODBA (VČ. SCHODU)              | 106 m2    | NORMÁLNÍ                       | 129,3 lx                 |
| 12              | ÚČEBNA                           | 73 m2     | NORMÁLNÍ                       | 533 lx                   |
| 13              | ÚČEBNA                           | 65 m2     | NORMÁLNÍ                       | 564,3 lx                 |
| 14              | ÚČEBNA                           | 68 m2     | NORMÁLNÍ                       | 528,3 lx                 |
| 15              | VESTIBUL VNITŘNÍ                 | 19 m2     | NORMÁLNÍ                       | 130,6 lx                 |
| 16              | VESTIBUL VCHODOVÝ                | 32 m2     | NORMÁLNÍ                       | 130,4 lx                 |
| 17              | SAUNA HOŠI                       | 40 m2     | NORMÁLNÍ                       | 208,1 lx                 |
| 18              | SAUNA DĚVY                       | 64 m2     | NORMÁLNÍ                       | 254 lx                   |
| 19              | KANCELÁŘ HOSPODÁŘE               | 11 m2     | NORMÁLNÍ                       | 267 lx                   |
| 20              | PŮNOMEŘ                          | 9 m2      | NORMÁLNÍ                       | 123,8 lx                 |
| 21              | KOTELNA                          | 14 m2     | NORMÁLNÍ                       | 102,8 lx                 |
| 22              | SKLAD HOSPODÁŘ                   | 9 m2      | NORMÁLNÍ                       | 106 lx                   |
| 23              | CHODBA + SCHODIŠTĚ               | 16 m2     | NORMÁLNÍ                       | 102,8 lx                 |
| 24              | KABINET (VČZ)                    | 32 m2     | NORMÁLNÍ                       | 327,6 lx                 |
| 25              | ÚČEBNA                           | 86 m2     | NORMÁLNÍ                       | 639,8 lx                 |
| 26              | CHODBA                           | 37 m2     | NORMÁLNÍ                       | 110,8 lx                 |
| 27              | TELOVOVNÁ                        | m2        | NORMÁLNÍ                       | — lx                     |
| 28              | NÁROVNÁ                          | m2        | NORMÁLNÍ                       | — lx                     |
| 29              | POSILOVNA                        | 41 m2     | NORMÁLNÍ                       | 589,9 lx                 |
| 30              | SAUNA DĚVY                       | 13,5 m2   | NORMÁLNÍ                       | 262,1 lx                 |
| 31              | SPRCHA                           | 13,5 m2   | NORMÁLNÍ                       | 227,9 lx                 |
| 32              | SAUNA CHLAPCI                    | 13,5 m2   | NORMÁLNÍ                       | 303 lx                   |
| 33              | KABINET                          | 10 m2     | NORMÁLNÍ                       | 303 lx                   |
| 34              | MÍSTNOST NA NÁROU                | m2        | NORMÁLNÍ                       | — lx                     |
| 35              | WC DĚVY                          | m2        | NORMÁLNÍ                       | 140,2 lx                 |
| 36              | WC CHLAPCI                       | m2        | NORMÁLNÍ                       | 140,2 lx                 |
| 37              | CHODBA                           | m2        | NORMÁLNÍ                       | 140,2 lx                 |
| 62              | CHODBA SPOJOVACÍ                 | 47 m2     | NORMÁLNÍ                       | 142,2 lx                 |
| 63              | CHODBA                           | 26 m2     | NORMÁLNÍ                       | 118 lx                   |
| 64              | PEVNOSTOVÝ ARCHIV                | 6 m2      | NORMÁLNÍ                       | 228 lx                   |
| 65              | SKLAD CHEMIE                     | 11 m2     | SE ZVÝŠENOU KORÓZÍ             | 133,5 lx                 |
| 66              | ÚČEBNA PSANÍ STROJEM             | 41 m2     | NORMÁLNÍ                       | 363,4 lx                 |
| 67              | LABORATOR CHEMIE                 | 58 m2     | SE ZVÝŠENOU KORÓZÍ             | 551,2 lx                 |
| 68              | VÝROVNÁ                          | 5 m2      | NORMÁLNÍ                       | 222,5 lx                 |
| 69              | ÚZKÝ PŮVNU                       | 6 m2      | NORMÁLNÍ                       | 204,8 lx                 |
| 70              | LABORATOR BIOLOGIE A ŽIV. VÝROBY | 60 m2     | SE ZVÝŠENOU KORÓZÍ             | 506,6 lx                 |
| 71              | LABORATOR AGRICHOVÁNÍ            | 55 m2     | SE ZVÝŠENOU KORÓZÍ             | 501 lx                   |
| 72              | LABORATOR SUDANSKÁ               | 40 m2     | NORMÁLNÍ                       | 559,7 lx                 |
| 73              | ČISTÝ NA PŮDU                    | 1 m2      | NORMÁLNÍ                       | — lx                     |
| 74              | PŮVNÍ ROZBÝRKY                   | 11 m2     | NORMÁLNÍ                       | 267 lx                   |

LEGENDA

|  |  |
|--|--|
|  | – Chráňné zósluvká 230V – s výčkem                                   |
|  | – ZASUVKA 230V, výtočené pod omítku                                  |
|  | – DVOUZASUVKA TANGO 230V, výtočené pod omítku                        |
|  | – ZASUVKA 400V výtočené na omítku                                    |
|  | – DVOUZASUVKA TANGO 230V, s PŘEPĚTOVOU OCHRANOU, výtočené pod omítku |
|  | – JEDNOFÁZOVÝ VYPÍNAČ S KONTROLOUKOU, POD OMÍTKU                     |
|  | – TŘÍFÁZOVÝ VYPÍNAČ S KONTROLOUKOU, POD OMÍTKU                       |
|  | – BOILER 3–FÁZOVÝ  |
|  | – PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ, 230V  |
|  | – 3–FÁZOVÝ VYVOD   |
|  | – 1–FÁZOVÝ VYVOD   |
|  | – POLUSTROJÁ SKŘÍŇ   |
|  | – ELEKTRO ROZVADEČ   |
|  | – ZVONEK   |
|  | – KRABICE KULATÁ, pod omítku   |
|  | – KRABICE HRANATÁ, 160x160mm   |
|  | – SVORKA OCHRANNEHO POSPOJOVÁNÍ                                      |

Vedení pro zósluvky

Vedení ochrané CYA Zž 1 x 16

Vedení zóslužené

Hlavní vedení

Odbočení z vícenásobného vedení bez vodičného spojení


POZNÁMKA

St

OCHRANA PŘED NEBDOTYK.NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000-4-41:  
edice 2  
Vnější vlivy dle ČSN 33 2000 3:  
Instalovaný výkon 124 kW

Víc technická zpráva

: 3 PEN~ 50 Hz, 400V/7N-C  
3 PEN~ 50 Hz, 400V/7N-C-S  
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
POSPJOVÁNÍM  
: viz. proto o určení vnějších vlivů  
Celé instalace je provedena pod omítkou.  
Kabely J–Y(st)Y musí být v instalaci trubkách ohebných pod omítku.

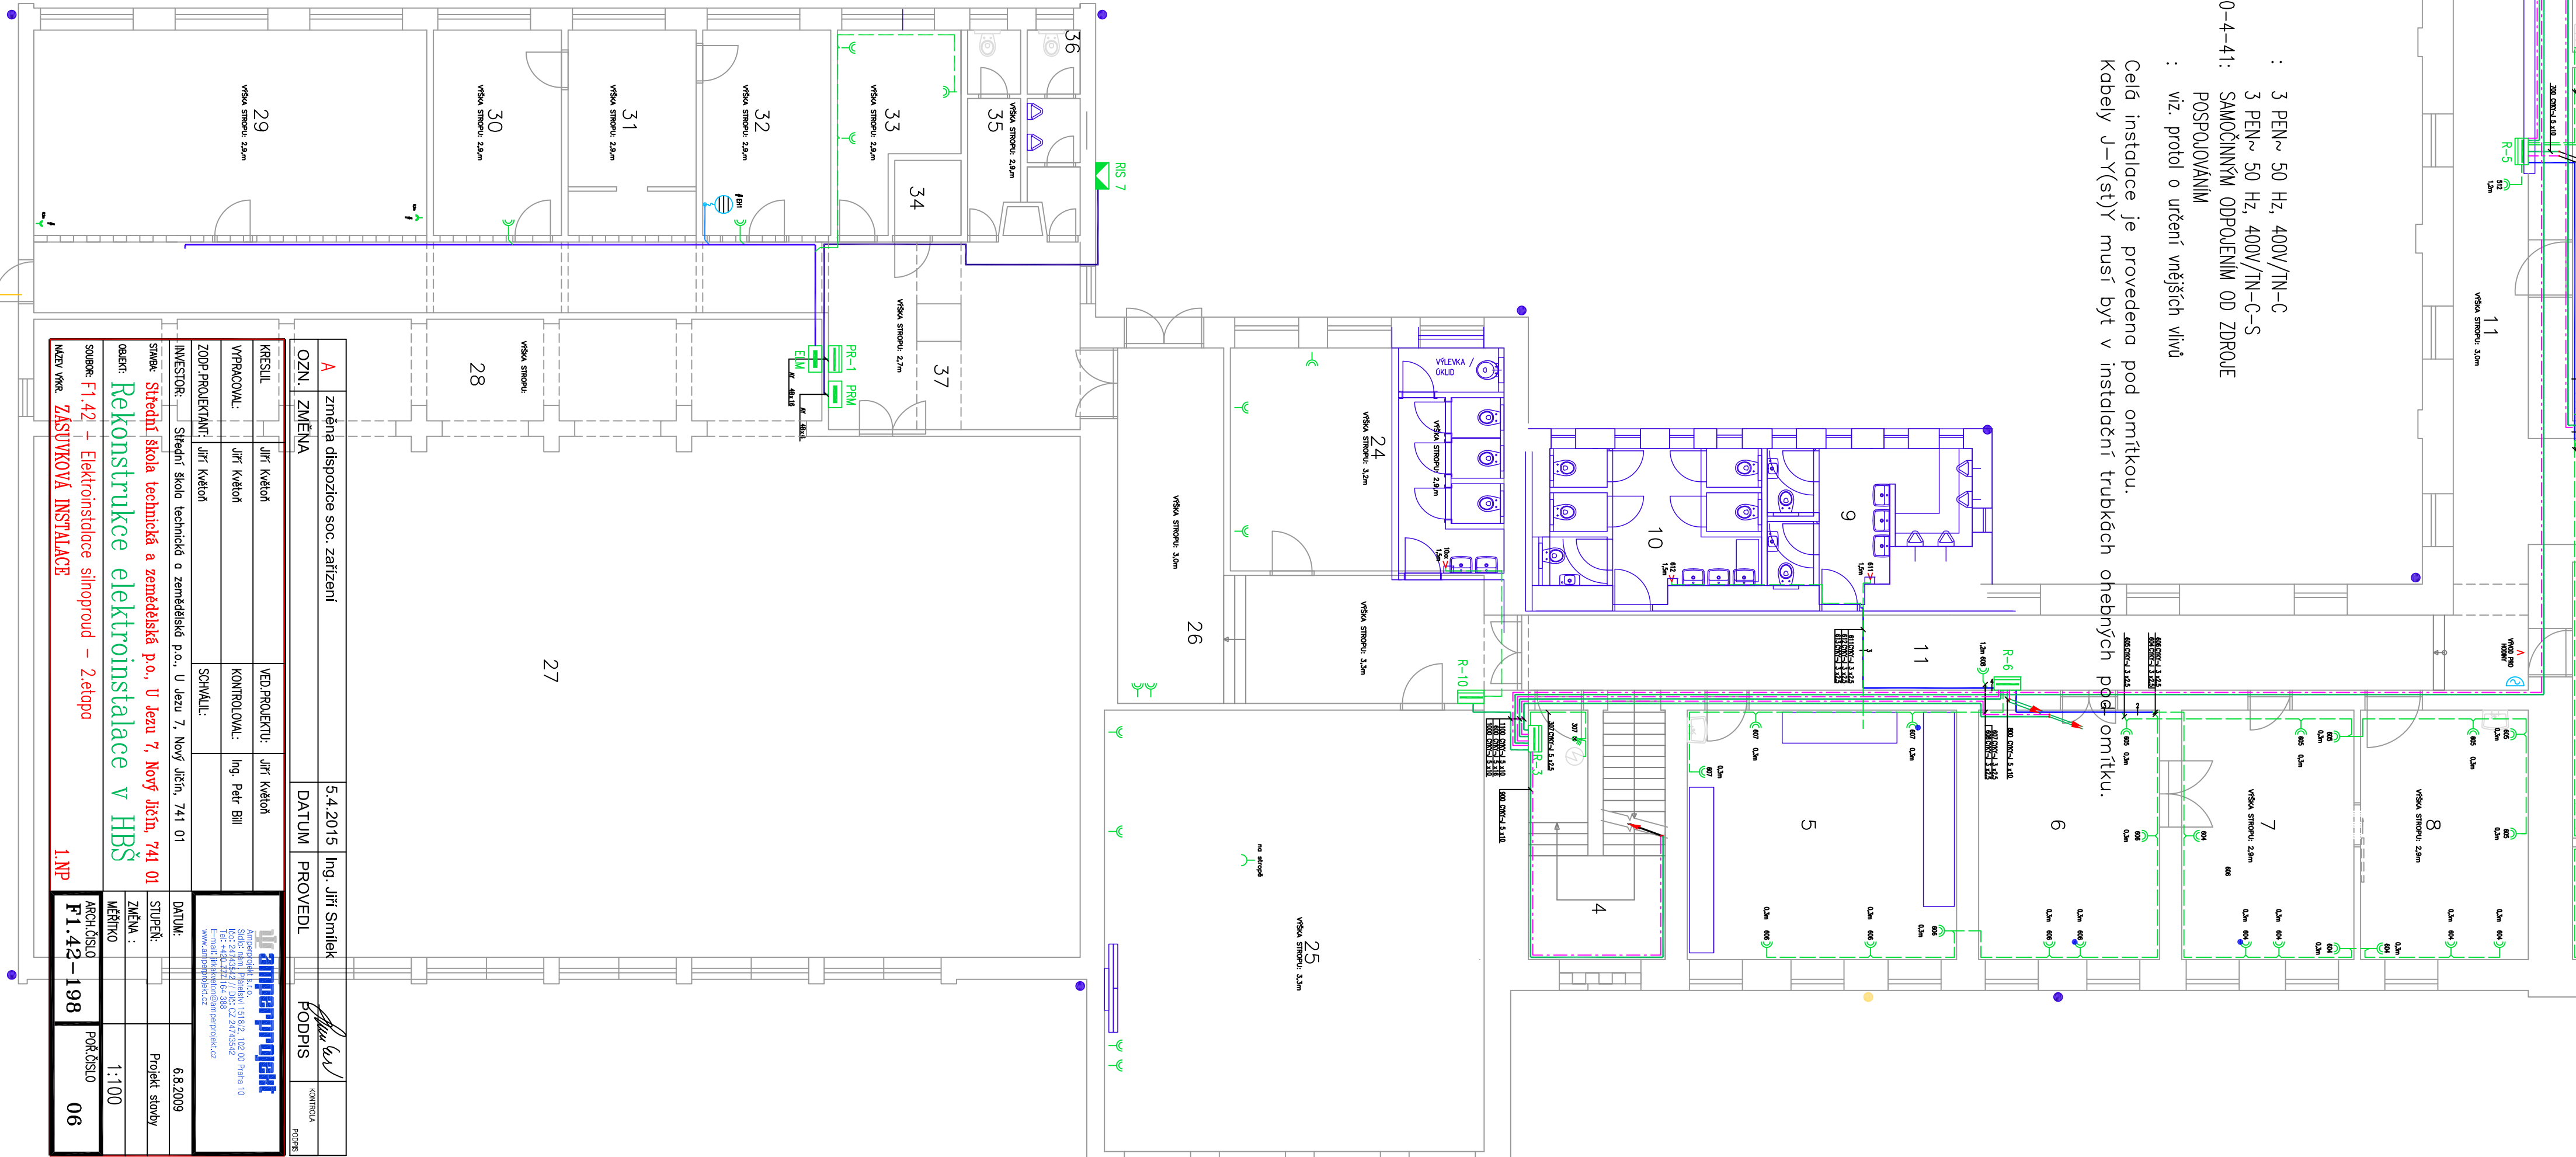

|                   |   |                               |                |              |                  |          |          |
|-------------------|---|-------------------------------|----------------|--------------|------------------|----------|----------|
| A                 |   | změna dispozice soc. zařízení |                | 5.4.2015     | Ing. Jiří Smílek |          |          |
| OZN.              | ZMĚNA   | DATUM                         | PROVEDL        | PODPIS       |                  | KONTROLA | KOMENTÁŘ |
| KRESEL.           | Jiří Křelík   | VED. PROJEKTU:                | Jiří Křelík    |              |                  |          |          |
| VYPRACOV.         | Jiří Křelík   | KONTROLOV.                    | Ing. Petr Bíl  |              |                  |          |          |
| ZODP. PROJEKTANT: | Jiří Křelík   | SCHVÁLIL:                     |                |              |                  |          |          |
| INVESTOR:         | Střední škola technická a zemědělská p.o., U Jezu 7, Nový Jičín, 741 01 | DATUM:                        | 6.8.2009       |              |                  |          |          |
| STAVEK:           | Střední škola technická a zemědělská p.o., U Jezu 7, Nový Jičín, 741 01 | STUPEŇ:                       | Projekt stávky |              |                  |          |          |
| OBJEKT:           | Rekonstrukce elektroinstalace v HBŠ                                     | ZMĚNA:                        | 1:100          |              |                  |          |          |
| SOUBOR:           | F1.42 + Elektronistalace silnoproud – 2.étapa                           | ARCH.ČÍSLO                    | F1.42 – 198    | POČ.ČÍSLO 06 |                  |          |          |
| UŽÍV. VÝR.        | ZASUVKOVÁ INSTALACE   | 1.NP                          |                |              |                  |          |          |